



报告编号
Reference No

CT20-3932-7

202000369Z (2020) 国认监认字 (093) 号

检测
CNAS L0207

检 验 报 告 Test Report

样 品 名 称
Name of sample

26/35kV冷收缩电缆户外终端

样 品 型 号
Type of sample

WLS

委 托 方
Consigner

苏州鼎鑫冷热缩材料有限公司

试 验 类 型
Kind of test

委托检验



国家电线电缆质量监督检验中心

CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

地址：上海市军工路1000号

电话：021-65494605

传真：021-65490171

报告查询网址：www.ticw.com.cn

电子信箱：ewec@ticw.com.cn

邮编：200093

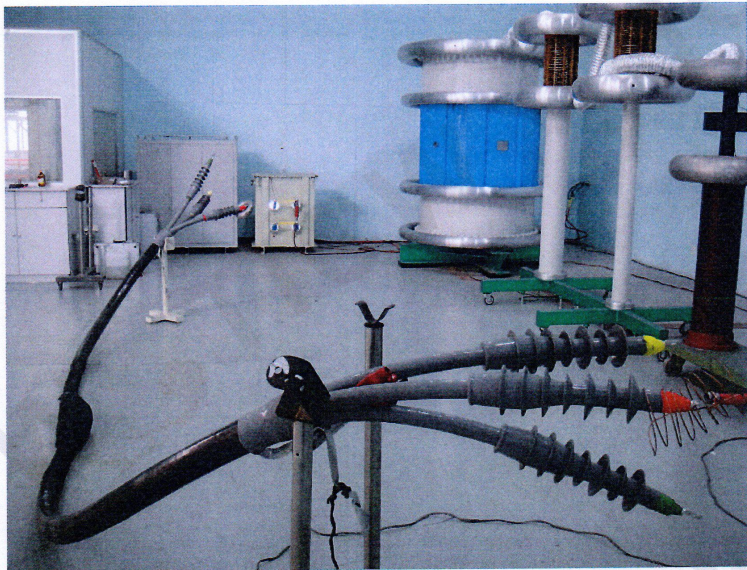
检 验 报 告

共 3 页 第 1 页

一、
口
检
月

样品型号 和规格		WLS-35/3.2		报告 编号	CT20-3932-7		
序号	检 验 项 目	单位	技 术 要 求	检 验 结 果			单项 评定
1	受检绝缘线芯标志	pC		红芯	黄芯	绿芯	N
	交流耐压试验						
	— 117kV, 5min		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
	—湿态, 104kV, 1min		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
2	局部放电试验 (45kV)	pC	最大 10	1.0	1.2	1.1 (灵敏度: 1.0pC)	P
3	负荷循环试验 (3个周期)	pC	导体通电流, 加热周期8h, 稳定温度≥2h, 冷却≥3h, 加热时导体温度为(95-100)℃	符合	符合	符合	P
4	局部放电试验 (45kV)		最大10	1.1	1.2	1.1 (灵敏度: 1.0pC)	P
5	冲击电压试验 (±200kV, 各10次)		不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
6	交流耐压试验 (104kV, 4h)	pC	不击穿、不闪络	通过	通过	通过	P
7	检验		终端的冷收缩部件、分支套、管件及带材未出现裂纹				N

注: “单项评定”符号含义: P: 检验结果符合要求; F: 检验结果不符合要求; N: 检验结果不要求判定。 “/”表示不要求检测。

样品型号 和规格		WLS-35/3.2		报告 编号		CT20-3932-7	
序号	检 验 项 目	单位	技 术 要 求	检 验 结 果		单 项 评 定	
附录7							
被试26/35kV冷收缩电缆户外终端外观图							
							
以下空白							

注：“单项评定”符号含义：P：检验结果符合要求；F：检验结果不符合要求；N：检验结果不要求判定。“/”表示不要求检测。